



NB : ATTENTION A LA MISE EN SERVICE.  
 VERIFIER LE SERRAGE DES INTER-SECTIONNEURS  
 POUR EMPECHER TOUT RISQUE DE DEPART INCENDIE.  
 ET LE FAIRE TOUS LES 6 MOIS PAR LA SUITE.

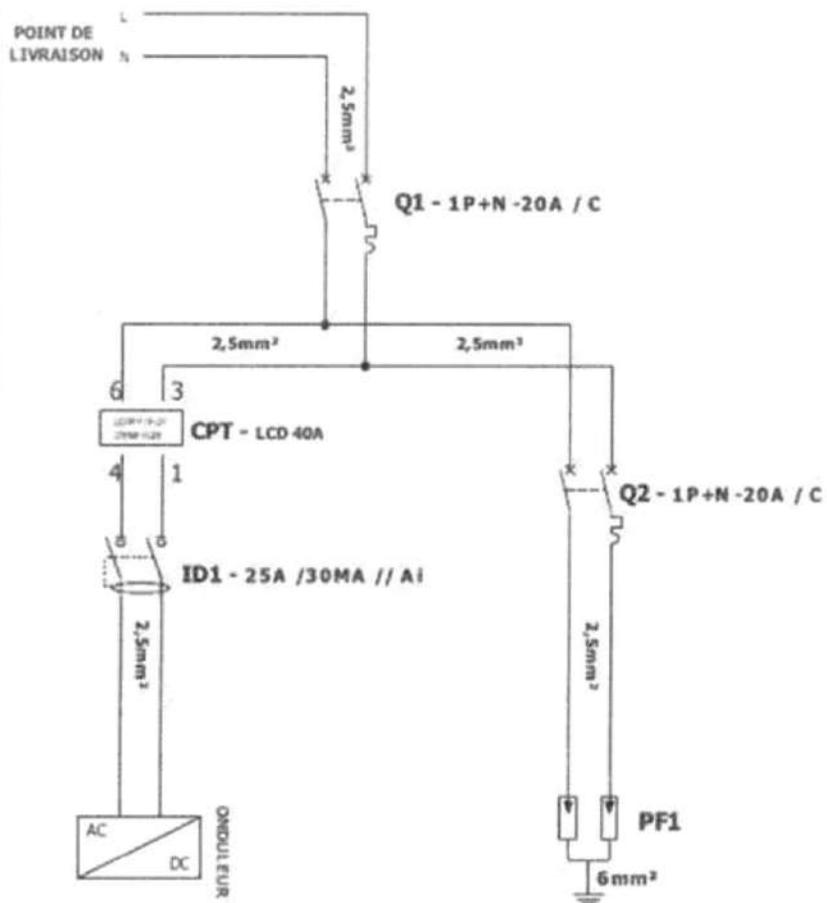

**ASE**  
**ENERGY**  
 ÉQUIPEMENTS POUR SITES ISOLÉS,  
 NAUTISME & CARAVANING

**TECHNIDEAL**  
 COFFRETS PHOTOVOLTAÏQUES AC - DC

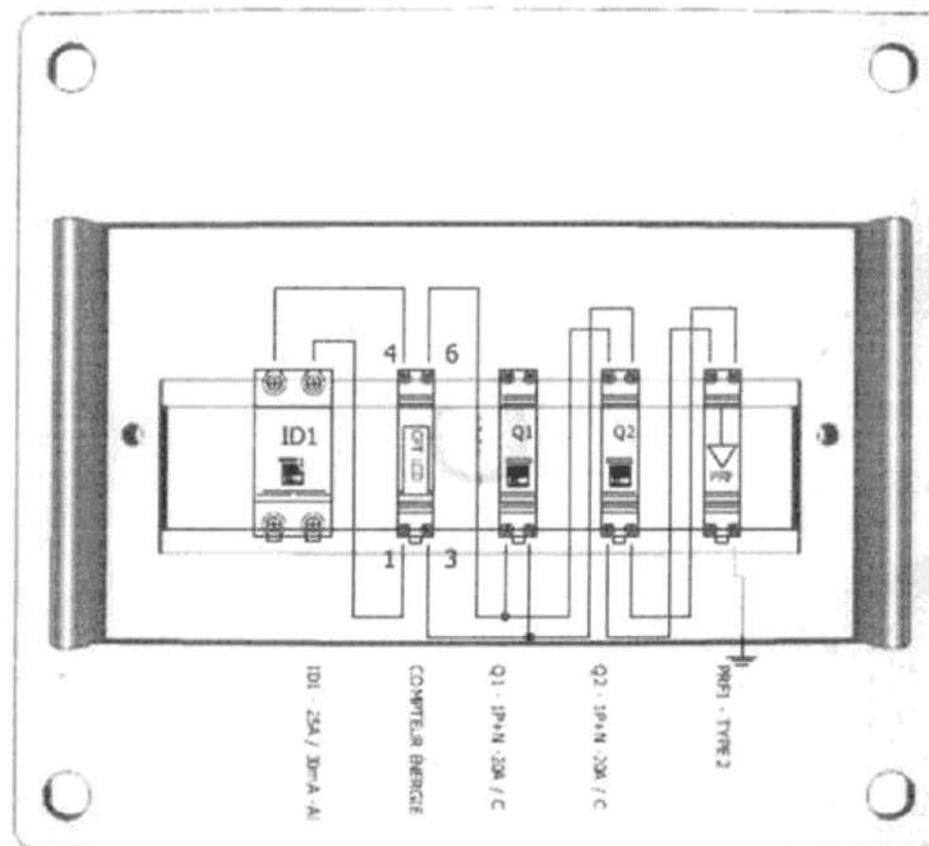

NOTE > IMPLANTATION PREVUE AVEC LE COMPTEUR D'ÉNERGIE MARQUE MCI